


# 北多摩南部構想区域の病床機能別稼働率

参考資料 1

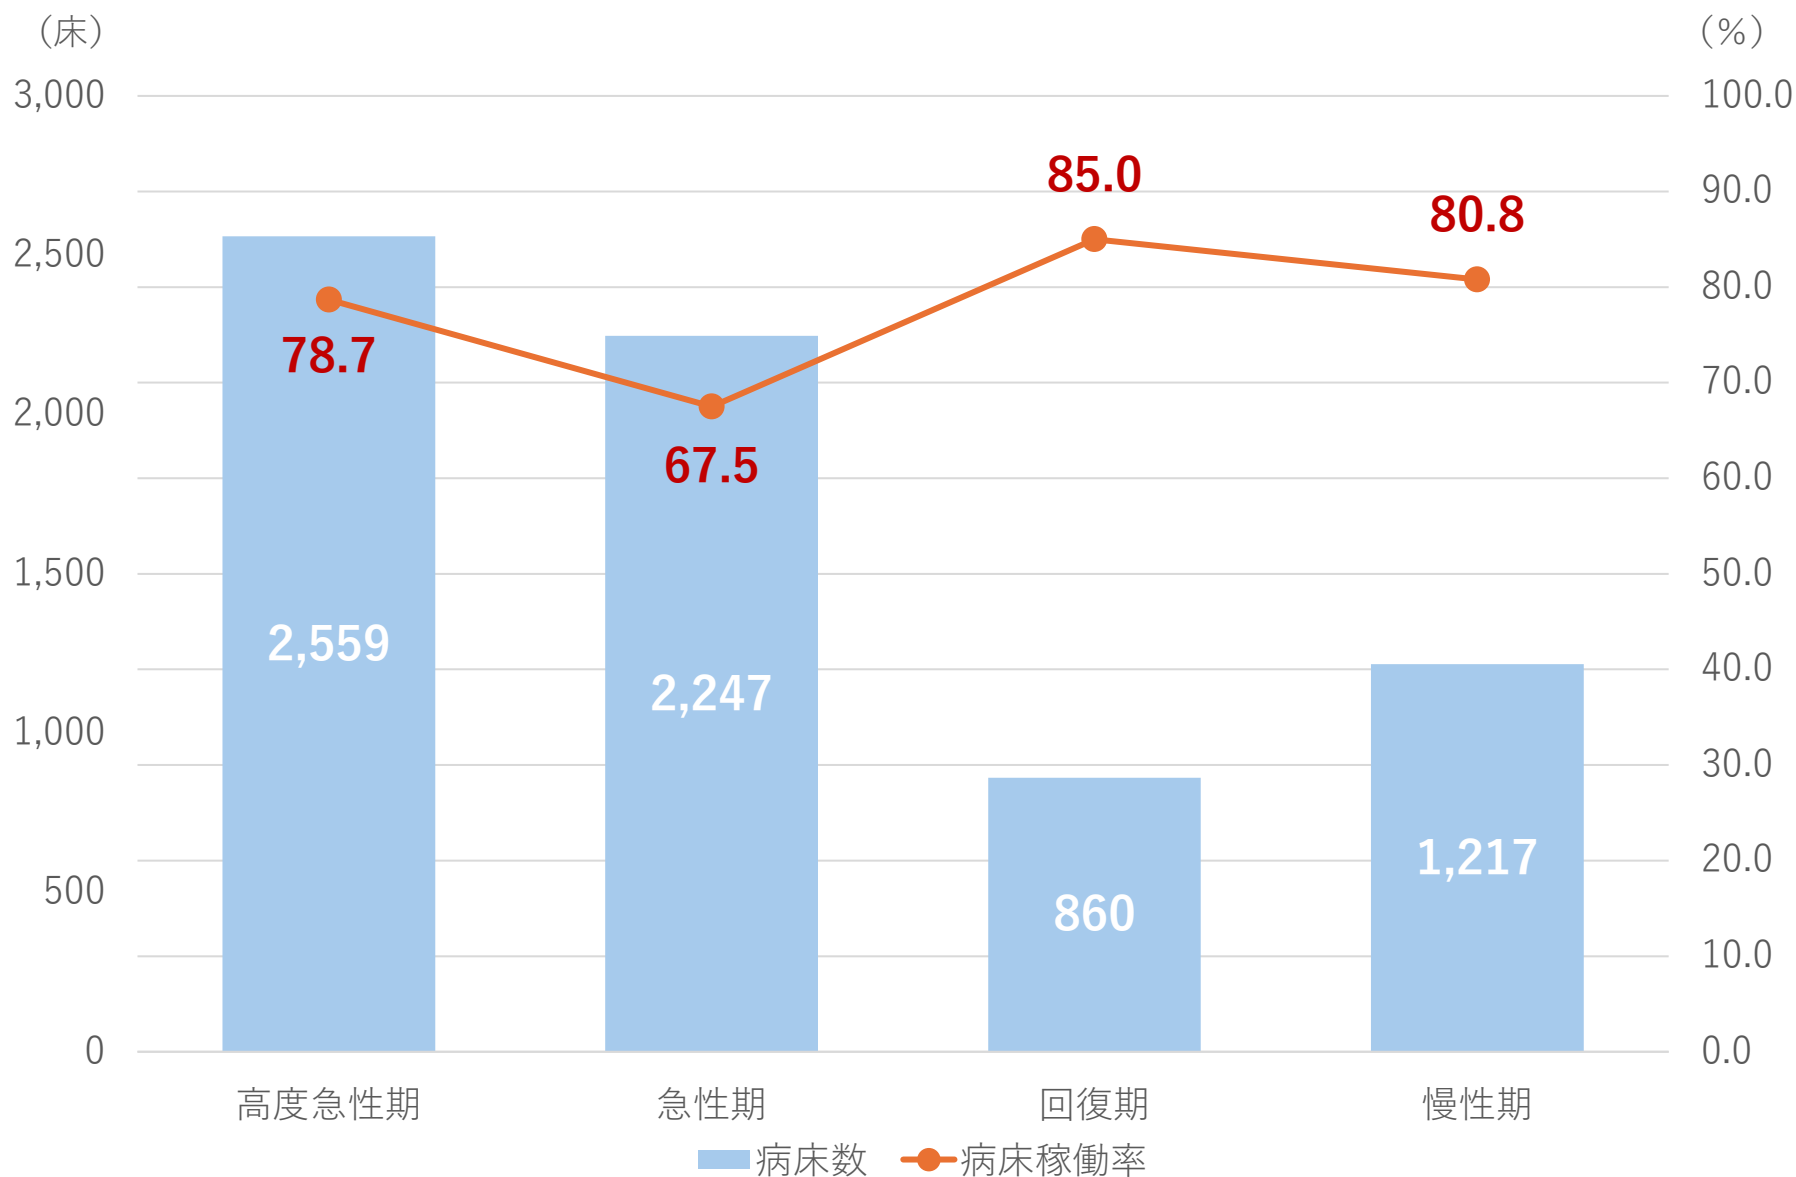

出典：令和 6 年度病床機能報告（病床数：R6.7.1時点、病床稼働率：R5.4.1～R6.3.31）

※ 病床数及び病床稼働率ともに病院のみ集計（有床診療所分（急性期84床、慢性期8床）は含まず）

※ 病院全体での病床稼働率が30%未満である病院の病棟データは、異常値として集計対象から除外し集計