

## 飲料水貯水槽等維持管理状況報告書の提出時チェックリスト

— 郵送前に、書類の有無を□にチェックしましょう。 —

### (1) 受水槽又は高置水槽を設けて飲料水を給水している

はい ・ いいえ ⇒ (2) へ

↓

受水槽 _____ 槽、高置水槽 _____ 槽	
-----	
<input type="checkbox"/> 飲料水貯水槽等維持管理状況報告書の用紙	… <u>水槽ごとに</u> 1 枚ずつ
<input type="checkbox"/> 1 年間分の水質検査結果書(写)	…給水 <u>系統分</u>
<input type="checkbox"/> 11 月分の毎日の残留塩素濃度測定結果(写)	…給水 <u>系統分</u> (防錆剤を使用している場合)
<input type="checkbox"/> 1 年間分の防錆剤の水質検査結果	…防錆剤使用 <u>系統分</u>

### (2) 給湯が中央式である

はい ・ いいえ ⇒ 「中央式給湯設備」の有無の欄には「無」に○を付ける

↓

給湯系統 _____ 系統	
-----	
<input type="checkbox"/> 飲料水貯水槽等維持管理状況報告書の用紙	…給湯 <u>系統ごとに</u> 1 枚
<input type="checkbox"/> 1 年間分の水質検査結果書(写)	…給湯 <u>系統分</u>
<input type="checkbox"/> 11 月分の 7 日ごとの残留塩素濃度測定結果	…給湯 <u>系統分</u> (防錆剤を使用している場合)
<input type="checkbox"/> 1 年間分の防錆剤の水質検査結果	…防錆剤使用 <u>系統分</u>

↓  
↓  
(3) へ

### (3) その他の飲料水貯水槽等設備がある

はい ・ いいえ ⇒ 「その他の設備」の有無の欄には「無」に○を付ける

↓

<input type="checkbox"/> 飲料水貯水槽等維持管理状況報告書の用紙	… <u>設備ごとに</u> 1 枚ずつ
<input type="checkbox"/> 1 年間分の水質検査結果書(写)	…設備の <u>系統分</u>
<input type="checkbox"/> 11 月分の毎日の残留塩素濃度測定結果(写)	…設備の <u>系統分</u> (防錆剤を使用している場合)
<input type="checkbox"/> 1 年間分の防錆剤の水質検査結果	…防錆剤使用 <u>系統分</u>


↓  
↓  
(4) へ

### (4) 送付先の住所を確認の上、(1) から (3) までの書類を郵送してください


- ※ 雑用水について、書類の提出は不要です。
- ※ (1) から (3) がすべて「いいえ」の時は書類の提出は必要ありません。

## 飲料水貯水槽等維持管理状況報告書の提出例


例 1) 受水槽・高置水槽を1つずつ設けて飲料水を給水している場合

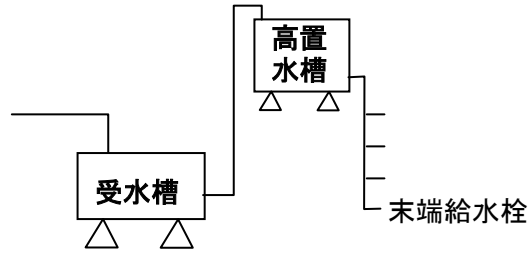

— 提出に必要な書類 —

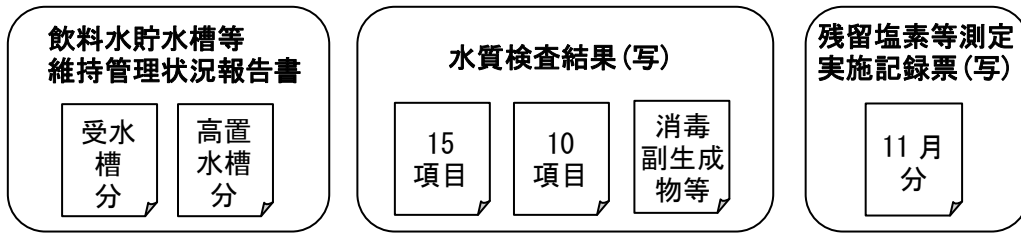

例 2) 給水・給湯系統が複数ある場合

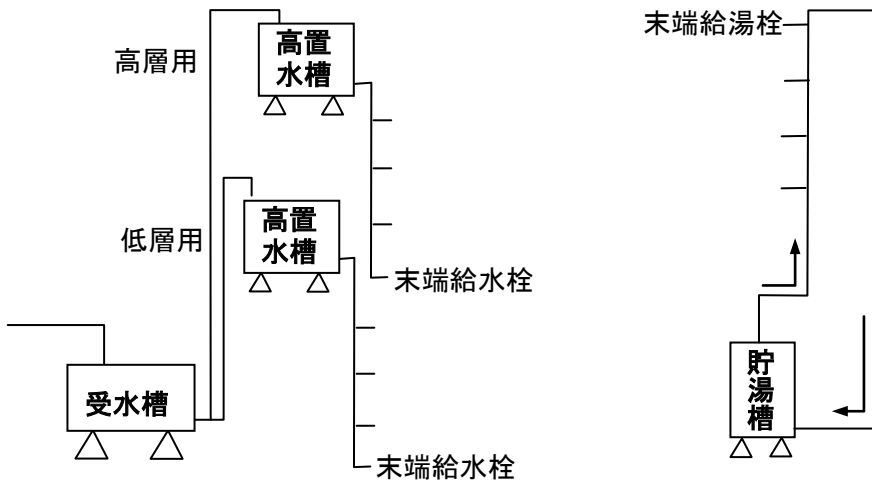

— 提出に必要な書類 —

